


Obwody gniazd wtykowych potrzeb ogólnych “O”

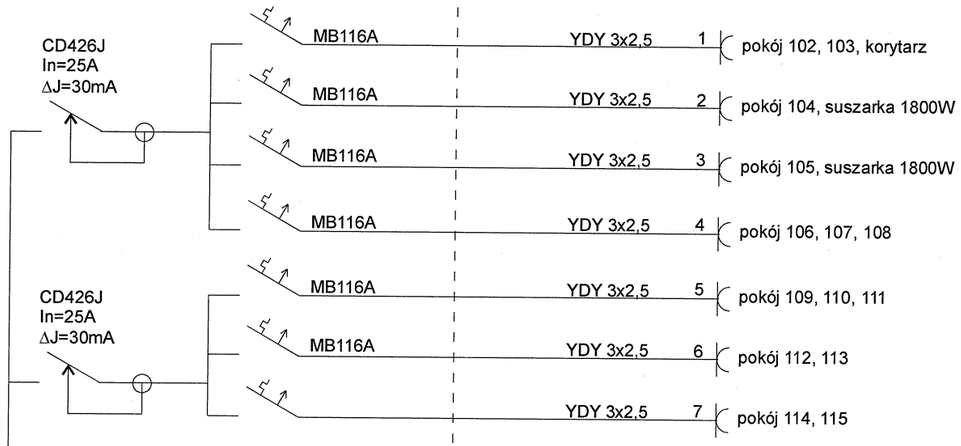

Obwody gniazd wtykowych klimatyzacji

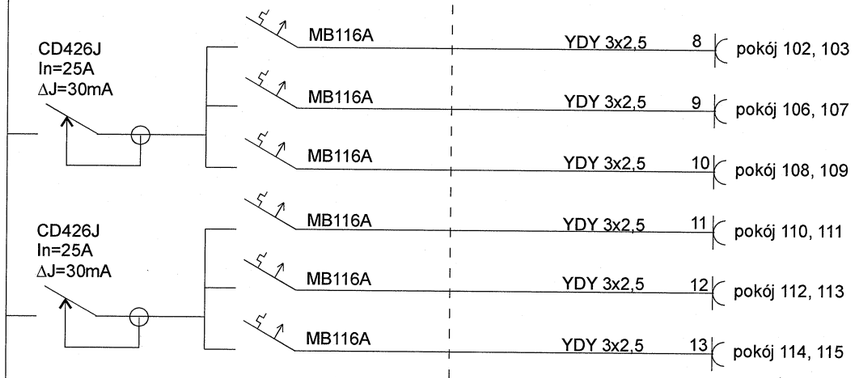

Istn. obwód oświetl. bez zmian

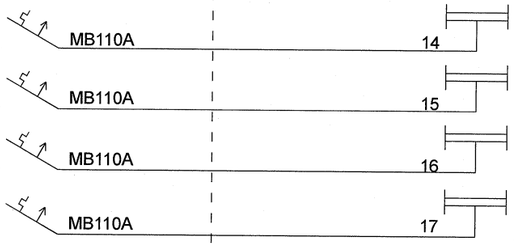


SB 380
In=80A

Hager-Volta-VU36M
“TR-5” tabl. rozdz. 1-go piętra “O”

YKA 5x16mm2
Proj. zasilanie z tabl. “R-1”

Obwody gniazd wtykowych ogólnych “O1”

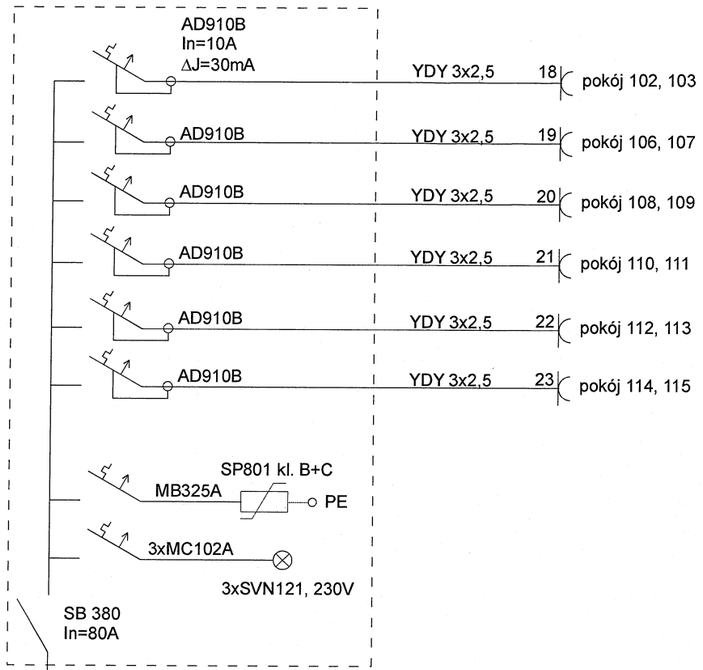

SB 380
In=80A

Hager-Volta-VU36M
“TR5/01” tabl. rozdz. 1-go piętra

YKY 5x16mm2
Proj. zasilanie z tabl. “R-1”

Schemat ideowy tablicy rozdz. “TR-5” i “TR-5/01”

UWAGI :
- Ochrona przed porażeniem prądem w zasilaniu i istn. instalacji oświetleniowej stosowano układ “TN-C”, w instalacji proj. gniazd wtyk. stosowano układ “TN-C-S”

Temat	Projekt instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i rozdzielni nN 0,4 kV	Rys. nr : 3
Omega Elektro 45-129 Opole, ul. Kępska 7a tel. (077)456-48-90	inwest. : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	
	obiekt : Budynek administracyjny “A”	
	adres : Opole, ul. Wrocławska 170	
Projektował :	inż. Reinhold Sowa, upr. nr 73/67/Op	
Opracował :	mgr inż. Edward Lesik	
Sprawdził :	mgr inż. Paweł Osipiak upr. nr OPL/0401/PWOE/08	
Skala : ---------		Nr projektu : 1/2010