
PARTER

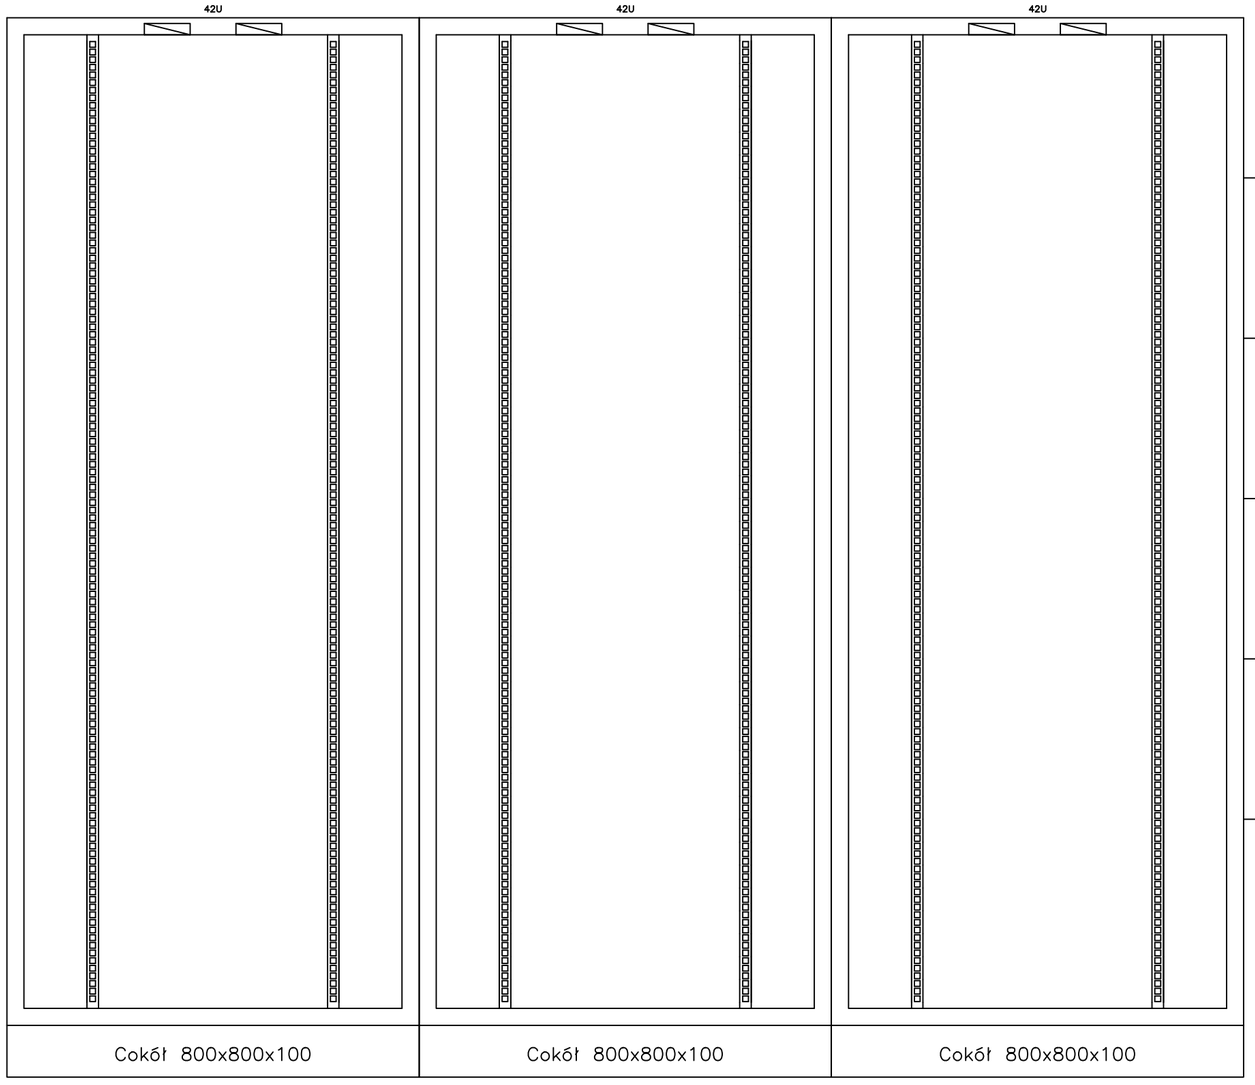

GPD1 GPD2 GPD3

(istniejace punkty dystrybucyjne)

GPD/L5/1–24 — 24x Kabel F/UTP kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH — x4

Trzy gniazda ekranowane kątowe
6x RJ45 kat.6, narzędziowe,
uchwyt Mosaic

GPD/L4/11–15 — 5x Kabel F/UTP kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH — x1

Trzy gniazda ekranowane kątowe
5x RJ45 kat.6, narzędziowe,
uchwyt Mosaic

GPD/L3/7–24
GPD/L4/1–10 — 28x Kabel F/UTP kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH — x7

Dwa gniazda ekranowane kątowe
4x RJ45 kat.6, narzędziowe,
uchwyt Mosaic

GPD/L3/1–6 — 6x Kabel F/UTP kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH — x2

Dwa gniazda ekranowane kątowe
3x RJ45 kat.6, narzędziowe,
uchwyt Mosaic

GPD/L1/1–24
GPD/L2/1–24 — 46x Kabel F/UTP kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH — x23

Gniazdo ekranowane kątowe
2x RJ45 kat.6, narzędziowe,
uchwyt Mosaic

Legenda:

4 — Ilość skrętki

Kabel F/UTP 250 MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH

Prac. projektowa:	Z.U.-H. "HME" Opole, ul. Ozimska 8	**Obiekt:**	Budynek "A" Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
Zamawiający:	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu	**Adres:**	Opole, ul. Wrocławska 170

Temat rysunku:	**Skala:**	**Imię i nazwisko:**	**Specjalność:**	**Data i podpis:**	**Nr rys.:**
SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO	**Projektował:**	mgr. inż. E. Mrugała Nr upraw. 201/91/Op	Instalacje i sieci elektryczne	wrzesień 2015	**11**
	Sprawdził:	mgr. inż. K. Giesa Nr upraw. 195/91/Op	Instalacje i sieci elektryczne	wrzesień 2015	